


KLAD LISTU:

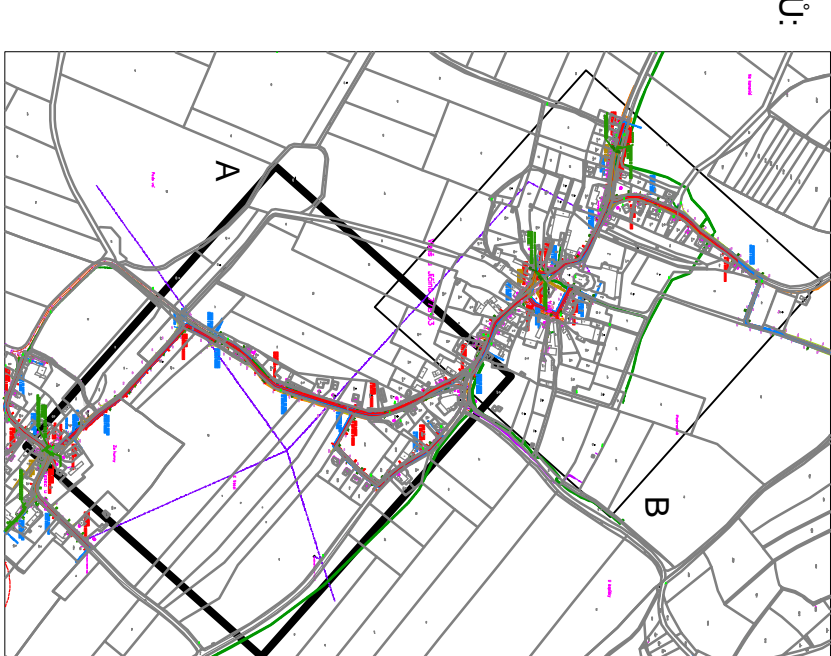

- LEGENDA:**
- spališková kanalizace PP UR 2 DN300, 200
 - kanalizační šachta, čerpací stanice
 - výhledové potrubí PE DN110, 90
 - vodovodní přípojka PE DN63
 - vodotěsná a vypouštěcí šachta
 - technologiý elektro rozvoda
 - kabelová optická šachta
 - optiční kabel
 - optiční kabel COV datového přívodu
 - manžoblok COV
 - manžoblok
 - pasivní tranše
 - pasivní dílna

- sítavilicí síť:**
- kanalizace dešťová
 - vodovod
 - telefon
 - elektro NN - podzemní
 - elektro NN - nadzemní
 - elektro VN - nadzemní

**PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BYT V TERÉNU PŘESNĚ VYTYČENA**



Zásovoření provedení	Roman Kratochvíl, aut. tech.	PROIS, a.s.
Výkonové	Ing. Roman Kouček, Roman Kratochvíl, aut. tech.	Venerkova 1348 500 02 Hrádek Králové DIČ: CZ25943322 řídící@prois.cz
Kont. Křálověhradecký	Okres: Veštic	
Autoc:	Okres: Veštic	
Kanalizace - Veštic		
Stupeň	DUR	
Datum	22.07	
Zakázkový číslo		
Formát	10xA4	
Mašeta:	1:1000	Číslo přílohy: C.4.1